



กองบริการกลาง

เลขที่ 81

วันที่ 11 ส.ค. 2564

เวลา 14.58

บันทึกข้อความ

หน่วยงาน การประสานส่วนภูมิภาค โทร ๐ ๒๕๕๑ ๘๘๒๒

ที่ มท ๕๕๖๑๓-๔/ ๑๑๗ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่เพิ่มเติม

เรียน หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

ตามที่ กปภ. มีบันทึกด่วนที่สุด ที่ มท ๕๕๐๐๐/๘๖๘๓ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ และ ด่วนที่สุด ที่ มท ๕๕๐๒๐/๘๘๖๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ไปแล้ว นั้น

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ได้ขยายขอบเขตการแพร่เชื้อออกไปและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสถานที่ทำงานมีความปลอดภัยกับพนักงานและลูกจ้าง และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนที่มาใช้บริการ จึงให้หัวหน้าหน่วยงานใช้ดุลยพินิจการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ทั้งพื้นที่ภายในและภายนอกสำนักงานได้ตามความเหมาะสม โดยใช้งบประมาณของหน่วยงาน จะใช้บริการจากหน่วยงานราชการหรือเอกชนก็ได้ หากหน่วยงานใดมีความพร้อมสามารถดำเนินการฉีดพ่นเองจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ฉีดพ่น ดังนี้

๑. เลือกใช้สารเคมีให้เหมาะสมตามที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับการขึ้นทะเบียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากเอกสารคำแนะนำสำหรับประชาชนในการทำความสะอาด ทำลายและฆ่าเชื้อโรคในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกรมอนามัย (https://anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=16722)

๒. ผู้ฉีดพ่นสารเคมีจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) เช่น ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง ชุดกันเปื้อนแขนยาวพลาสติกชนิดใช้แล้วทิ้ง แว่นตานิรภัยหรือเครื่องป้องกันใบหน้า หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ตลอดระยะเวลาที่ฉีดพ่น

๓. ปฏิบัติตามขั้นตอนการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ดังนี้

๑) ก่อนดำเนินการฉีดพ่นในอาคารหรือห้องทำงาน ควรปิดกั้นบริเวณพื้นที่ ปิดระบบระบายอากาศทุกชนิด และถอดปลั๊กไฟทั้งหมดให้เรียบร้อย กลุ่มอุปกรณ์ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ

๒) ในขณะทำความสะอาดห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่ ผู้ฉีดพ่นควรสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมขณะทำความสะอาด และหลีกเลี่ยงการสัมผัส ดวงตา จมูก และปาก ขณะฉีดพ่นฆ่าเชื้อหากอุปกรณ์ PPE ฉีก ขาด ชำรุด หรือมีรอยร้าวควรถอดทิ้งและสวมชุดใหม่ทันที หลังจากฉีดพ่นเสร็จให้ถอดอุปกรณ์ PPE และล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดทันที

๓) หลังจากการทำความสะอาดฉีดพ่นฆ่าเชื้อ ให้ปิดประตู หน้าต่าง ทิ้งไว้ ๑-๒ ชั่วโมง จากนั้นเปิดประตู หน้าต่างเพื่อระบายอากาศอย่างน้อย ๑๕ นาที ก่อนเข้าพื้นที่นั้นๆ

/อนึ่ง ...

อนึ่ง ความถี่ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยงานตามความร้ายแรงของการแพร่ระบาดของเชื้อโรค หากพบว่ามีพนักงานหรือผู้มาใช้บริการเป็นผู้ป่วยยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ให้ดำเนินการปิดสำนักงานและทำการฉีดฆ่าเชื้อทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป



(นายกฤษฎา คังขมณี)


รองผู้ว่าการ (วิชาการ) รักษาการแทน

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค

ที่ มท ๕๕๖๑๓-๔ / ๑๗

เรียน ผอ.กบก.


เพื่อแจ้งเวียนทางระบบหนังสือเวียน
อิเล็กทรอนิกส์ต่อไปด้วย จักขอบคุณยิ่ง

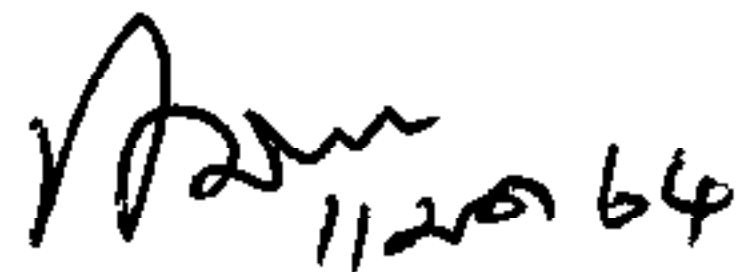

(นายภูมิพัฒน์ ณรงค์แสง)

ผู้อำนวยการกองกิจการสัมพันธ์

เรียน หัวหน้าหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
เพื่อโปรดทราบ

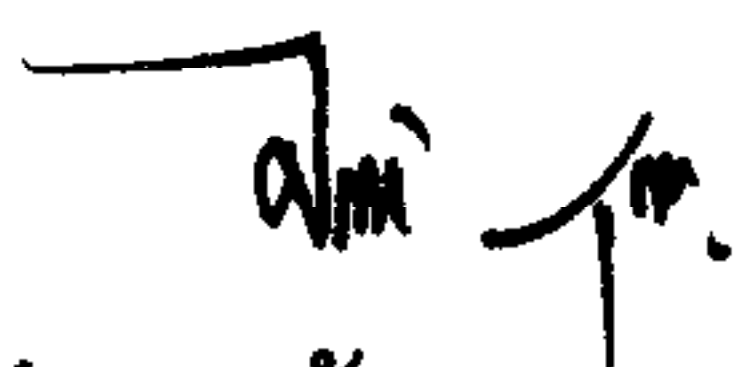

(นายจรัส บุญสอง)

ผู้อำนวยการกองบริการกลาง

๑๑ มี.ค. ๒๕๖๔